





HDG F20/25/30/40/50

Schémas implantation et distances minimales

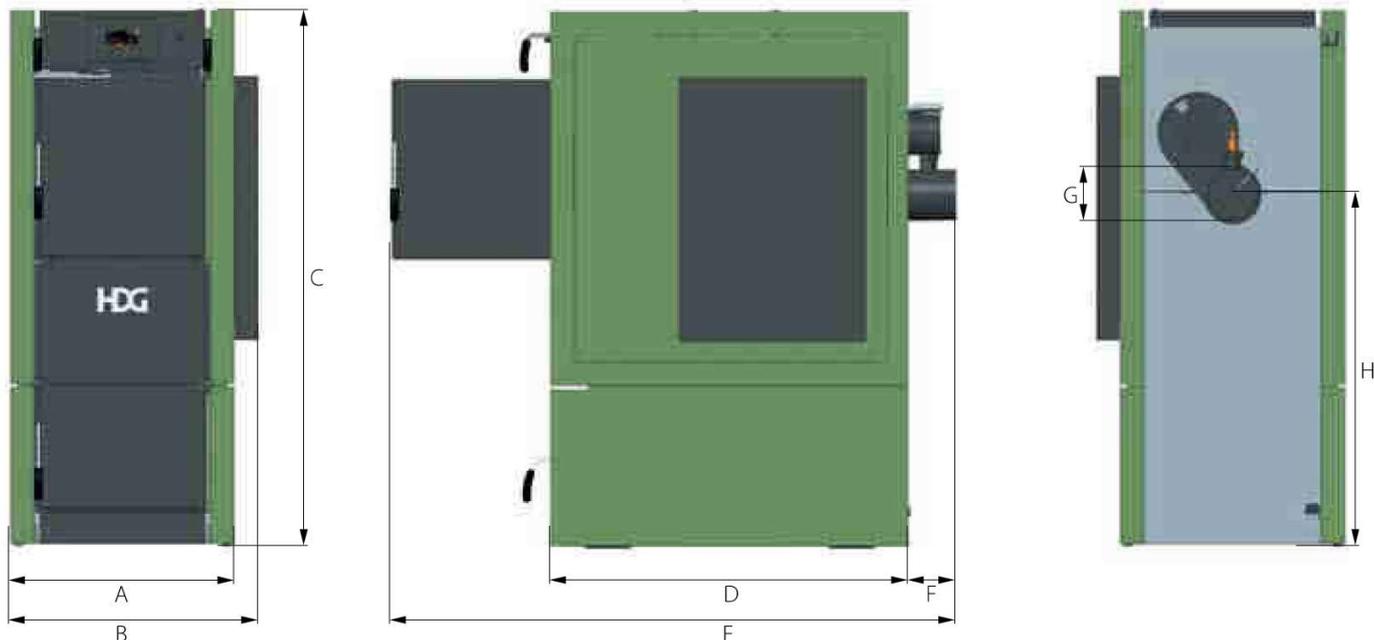

Dimensions (en mm)	Désignation	HDG F20/25/30	HDG F40/50
A	Largeur de la chaudière (sans allumage/nettoyage automatique HDG)	660	760
B	Largeur de la chaudière (avec allumage/nettoyage automatique HDG)	730	830
C	Hauteur de la chaudière (correspondant à la hauteur du raccordement de départ/retour)	1590	1650
D	Longueur de la chaudière sans composants et raccord du conduit de fumée	1050	1100
E	Longueur totale avec couvercle de remplissage ouvert, ventilateur de tirage incl.	1655	1760
F	Saillie du raccord du conduit de fumée	140	140
G	Diamètre de raccord de conduit de fumée	150	150
H	Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée	1040	1070
Dimension de passage (sans couvercle et jaquettes)		1025 x 650 x 1585	1075 x 750 x 1645

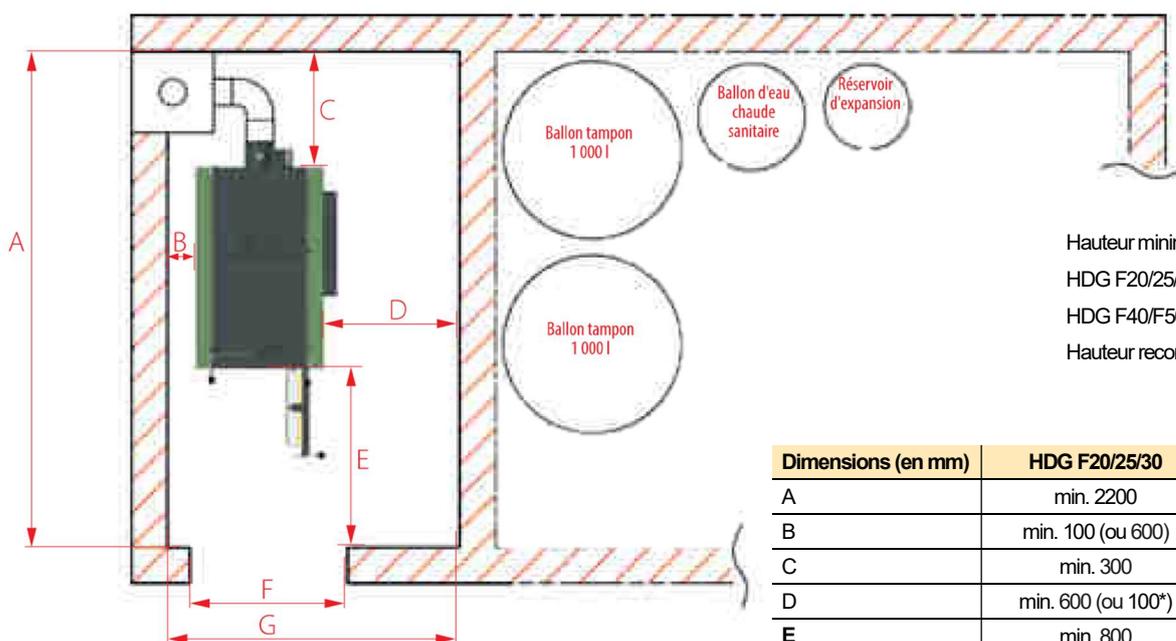

Hauteur minimale de la pièce :
 HDG F20/25/30 : 1,90 m
 HDG F40/F50 : 2,00 m
 Hauteur recommandée de la pièce : 2,30 m

Dimensions (en mm)	HDG F20/25/30	HDG F40/50
A	min. 2200	min. 2300
B	min. 100 (ou 600)	min. 100 (ou 600)
C	min. 300	min. 300
D	min. 600 (ou 100*)	min. 600 (ou 100*)
E	min. 800	min. 800
F	min. 660	min. 760
G	min. 1400	min. 1500

Attention : tenir compte des dimensions d'installation et de la hauteur de basculement du ballon tampon !

* Non valable avec l'allumage automatique HDG